SCHEMA UNIFILAIRE DETAILLE DU POSTE DE KIFFA

225kV	TRAVEE REACTANCE	TRAVEE EL GHAIRA 1	TRAVEE TRANSFO 225/90kV	TRAVEE TRANSFO 225/90kV	TRAVEE TINTANE 1	TRAVEE COUPLAGE	TRAVEE EL GHAIRA 2	TRAVEE TINTANE 2	TRAVEE REACTANCE	TRAVEE MESURE
90kV			TRAVEE MESURE		TRAVEE TRANSFO 90/33kV	TRAVEE TRANSFO 90/33kV	TRAVEE KANKOSSA			

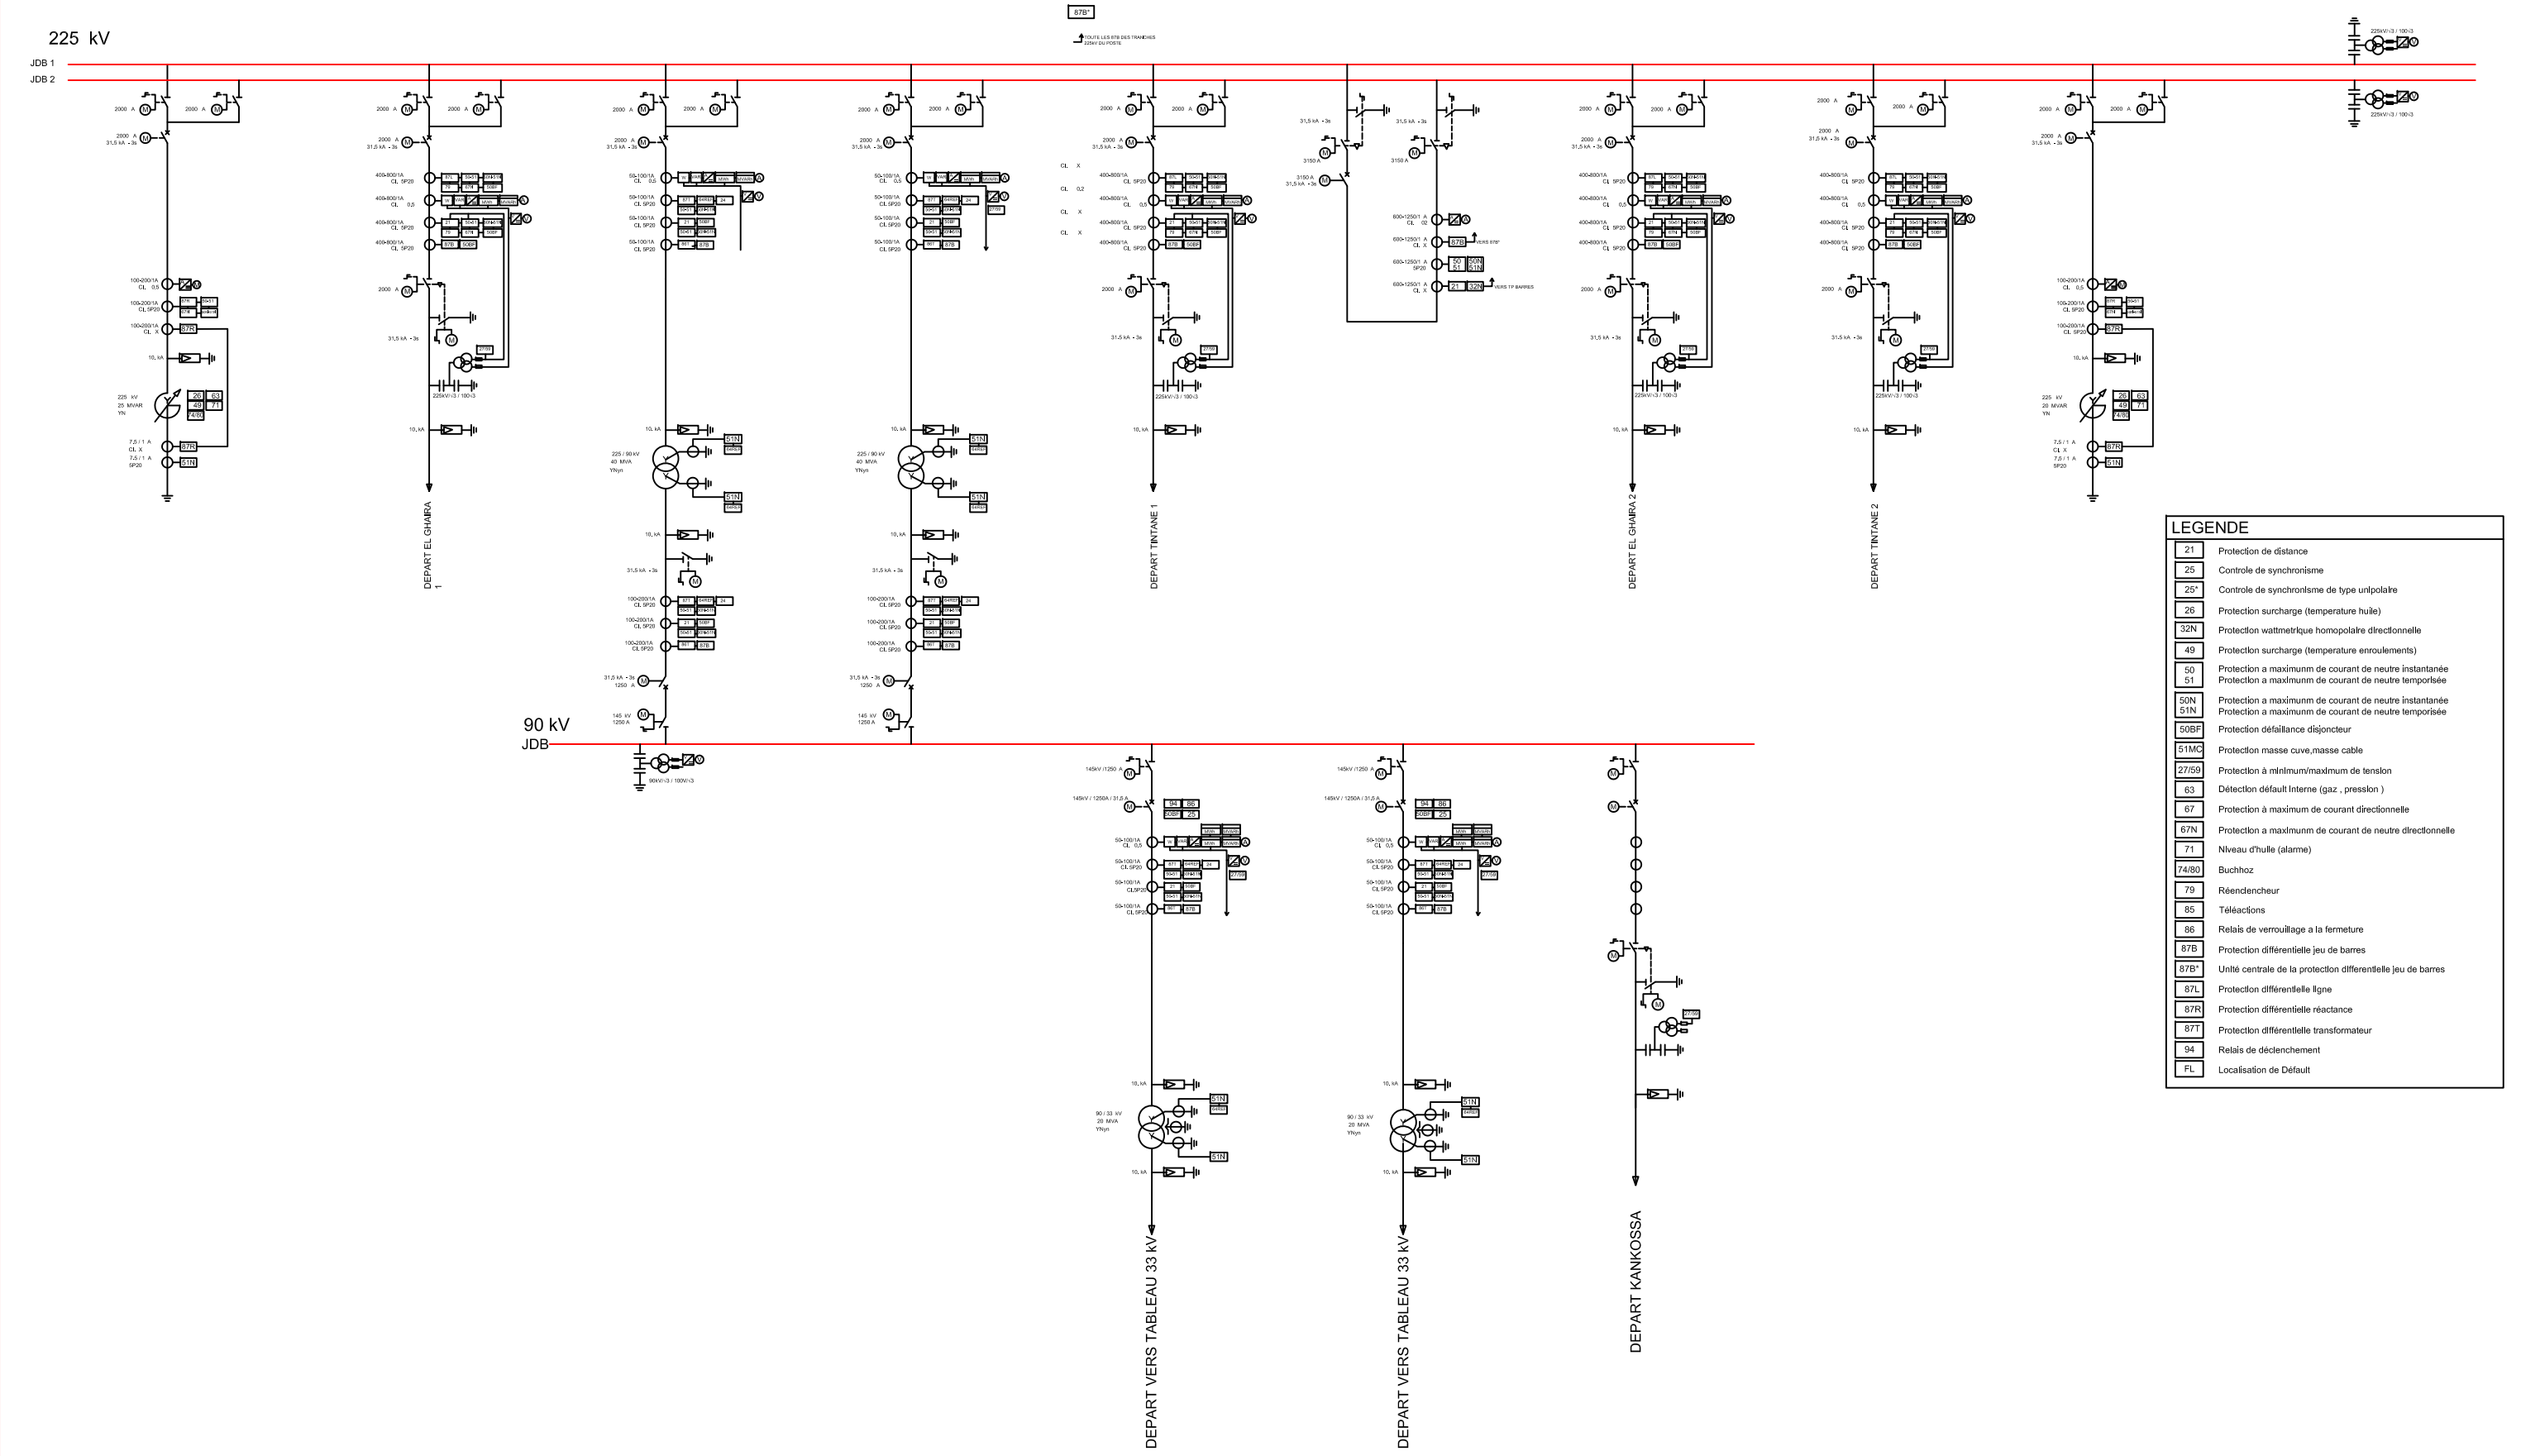

LEGENDE

21	Protection de distance
25	Controle de synchronisme
25*	Controle de synchronisme de type unipolaire
26	Protection surcharge (temperature huile)
32N	Protection wattmetrique homopolaire directionnelle
49	Protection surcharge (temperature enroulements)
50 51	Protection a maximunm de courant de neutre instantanée Protection a maximunm de courant de neutre temporisée
50N 51N	Protection a maximunm de courant de neutre instantanée Protection a maximunm de courant de neutre temporisée
50BF	Protection défaillance disjoncteur
51MC	Protection masse cuve,masse cable
27/59	Protection à minimum/maximum de tension
63	Détection défault Interne (gaz , pression)
67	Protection à maximum de courant directionnelle
67N	Protection a maximunm de courant de neutre directionnelle
71	Niveau d'huile (alarme)
74/80	Buchhoz
79	Réenclencheur
85	Téléactions
86	Relais de verrouillage a la fermeture
87B	Protection différentielle jeu de barres
87B*	Unité centrale de la protection différentielle jeu de barres
87L	Protection différentielle ligne
87R	Protection différentielle réactance
87T	Protection différentielle transformateur
94	Relais de déclenchement
FL	Localisation de Défaut